



(CS)




Internetové připojení

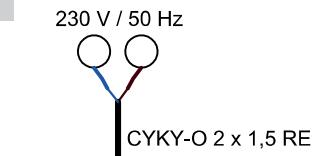

UTP - cat. 5e

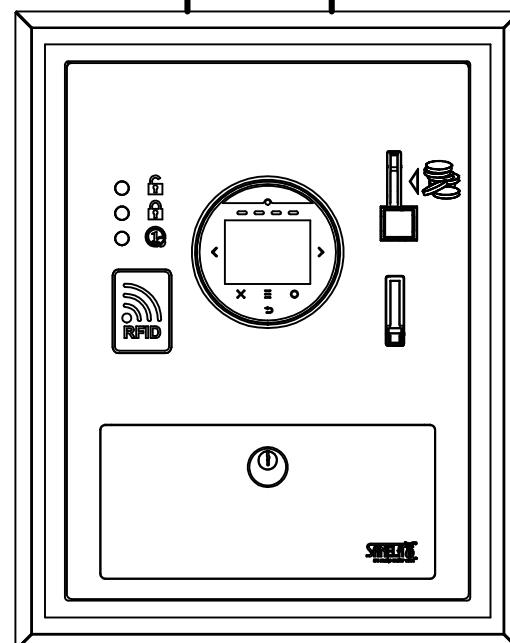

Vodiče ve skříni nechat dlouhé 40 cm od zdi a před zapojením odstranit vnější izolaci kabelu - pro snadnější modelování kabelů uvnitř zařízení. (viz stavební přípravenost)

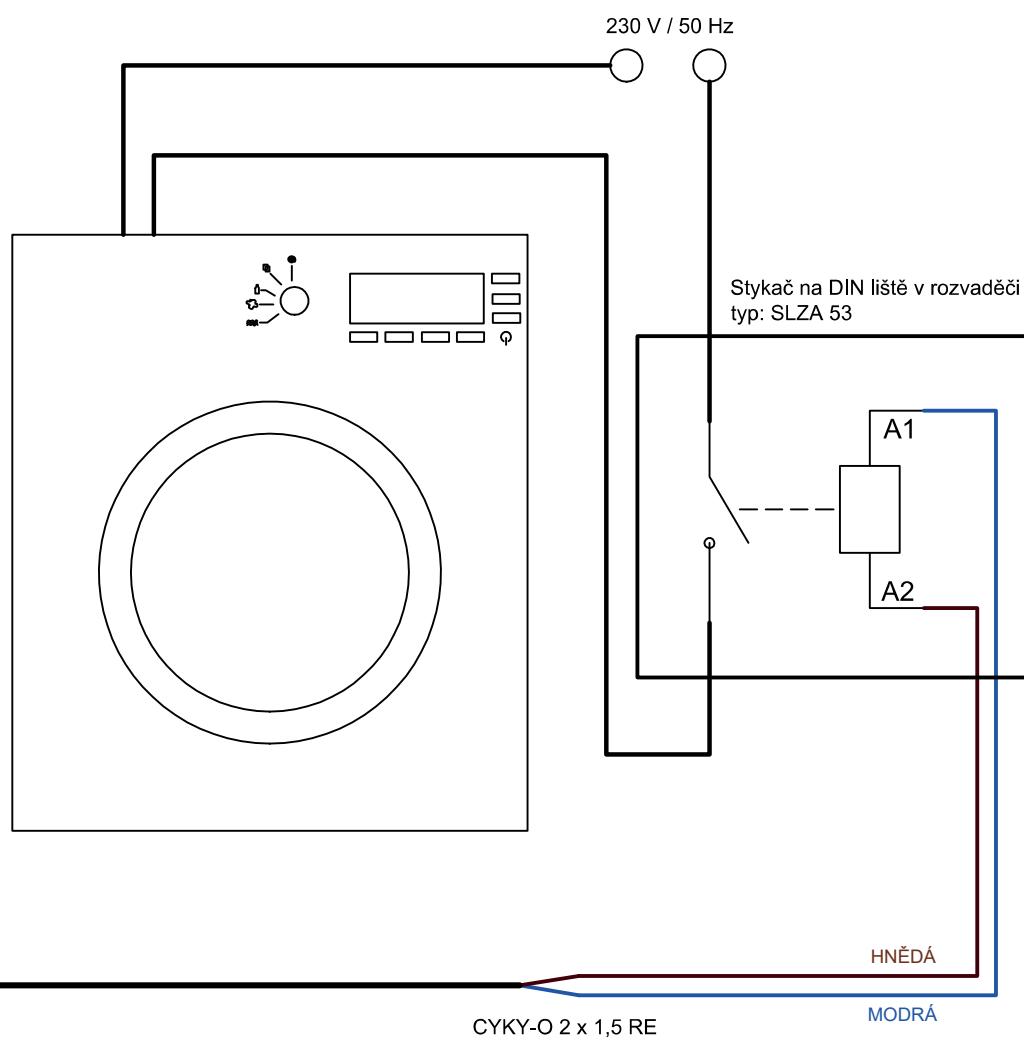





Délka vodičů u mincovní jednotky ke stykači SLZA 53
max. 50 metrů.

INSTALACE:

Montáž výrobku smí provádět pouze osoba způsobilá s příslušným oprávněním dle návodu a předpisů (dle NV 194/2022 Sb.)


CS

Stykač na DIN liště v rozvaděči

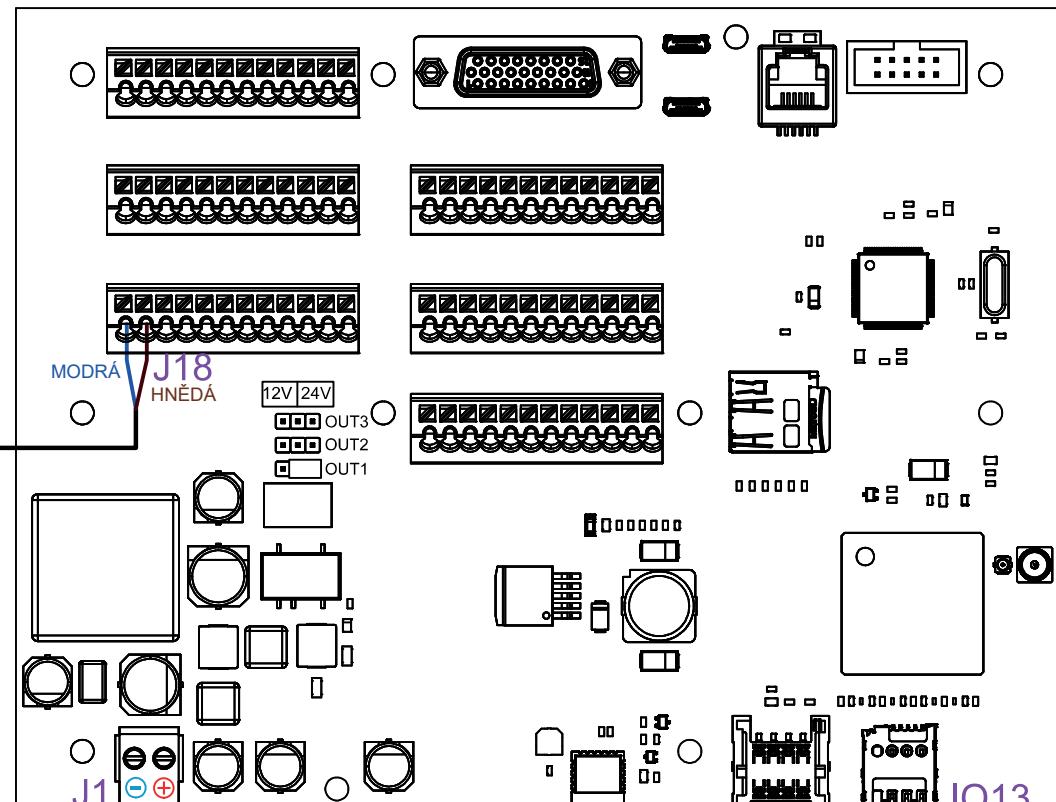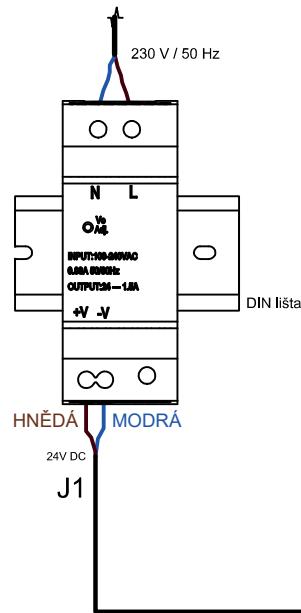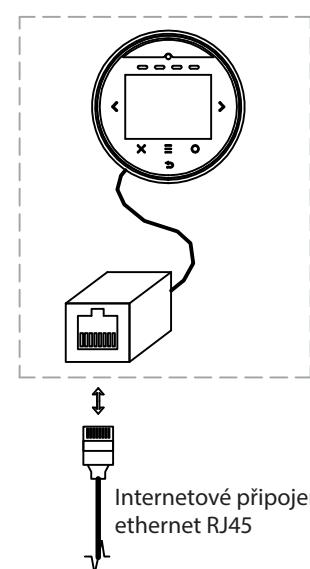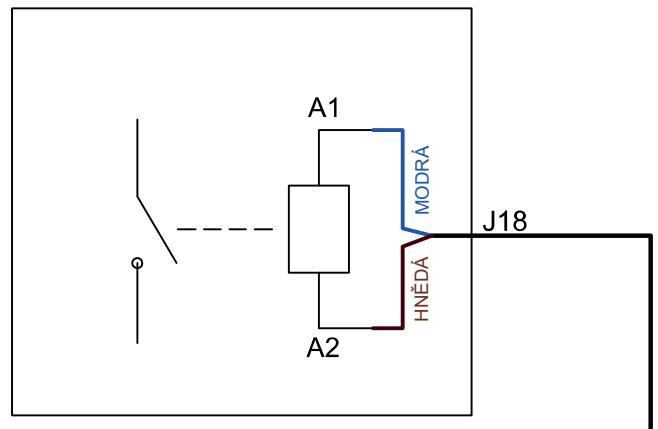

J1	napájení 24 V DC
J18	stykač, vstup 1
IO13	micro SIM pro GSM komunikaci

(EN)




BLUE BROWN

CYKY-O
2 x 1,5 RE


Internet connection



UTP - cat. 5e

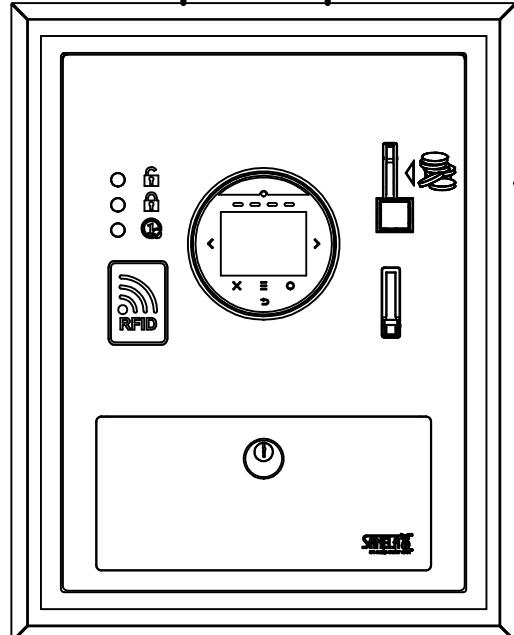

Wires in the box must be min.
40 cm long (from the wall).
Before installation, remove the
outer cable insulation for
easier handling in the box. (see
mounting diagram)

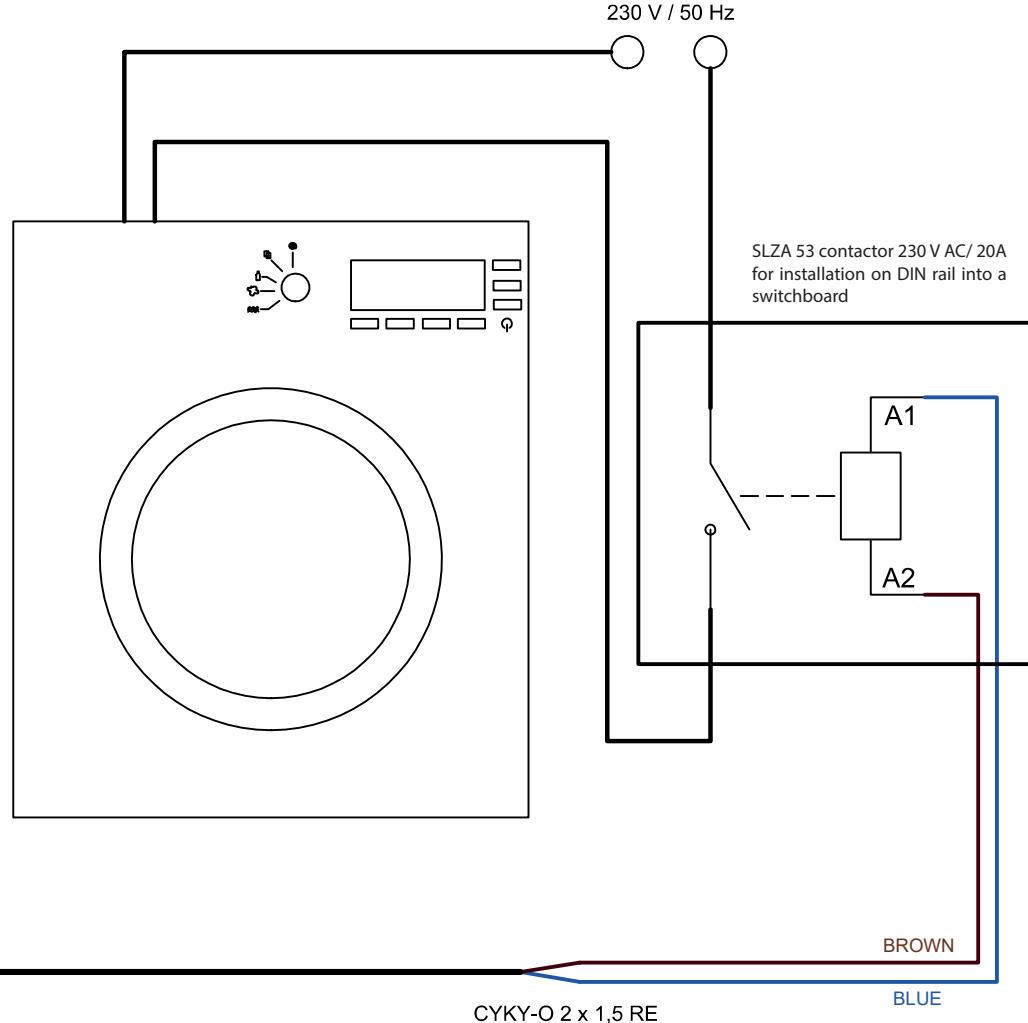


The length of the cables from the central unit to the
contactor SLZA 53 can be a maximum of 50 meters.

INSTALLATION:


Installation of the product may only be carried out by
qualified persons with the appropriate authorization in
accordance with the instructions and regulations at the
installation site!

(EN)


SLZA 53 contactor 230 V AC/ 20A on DIN rail

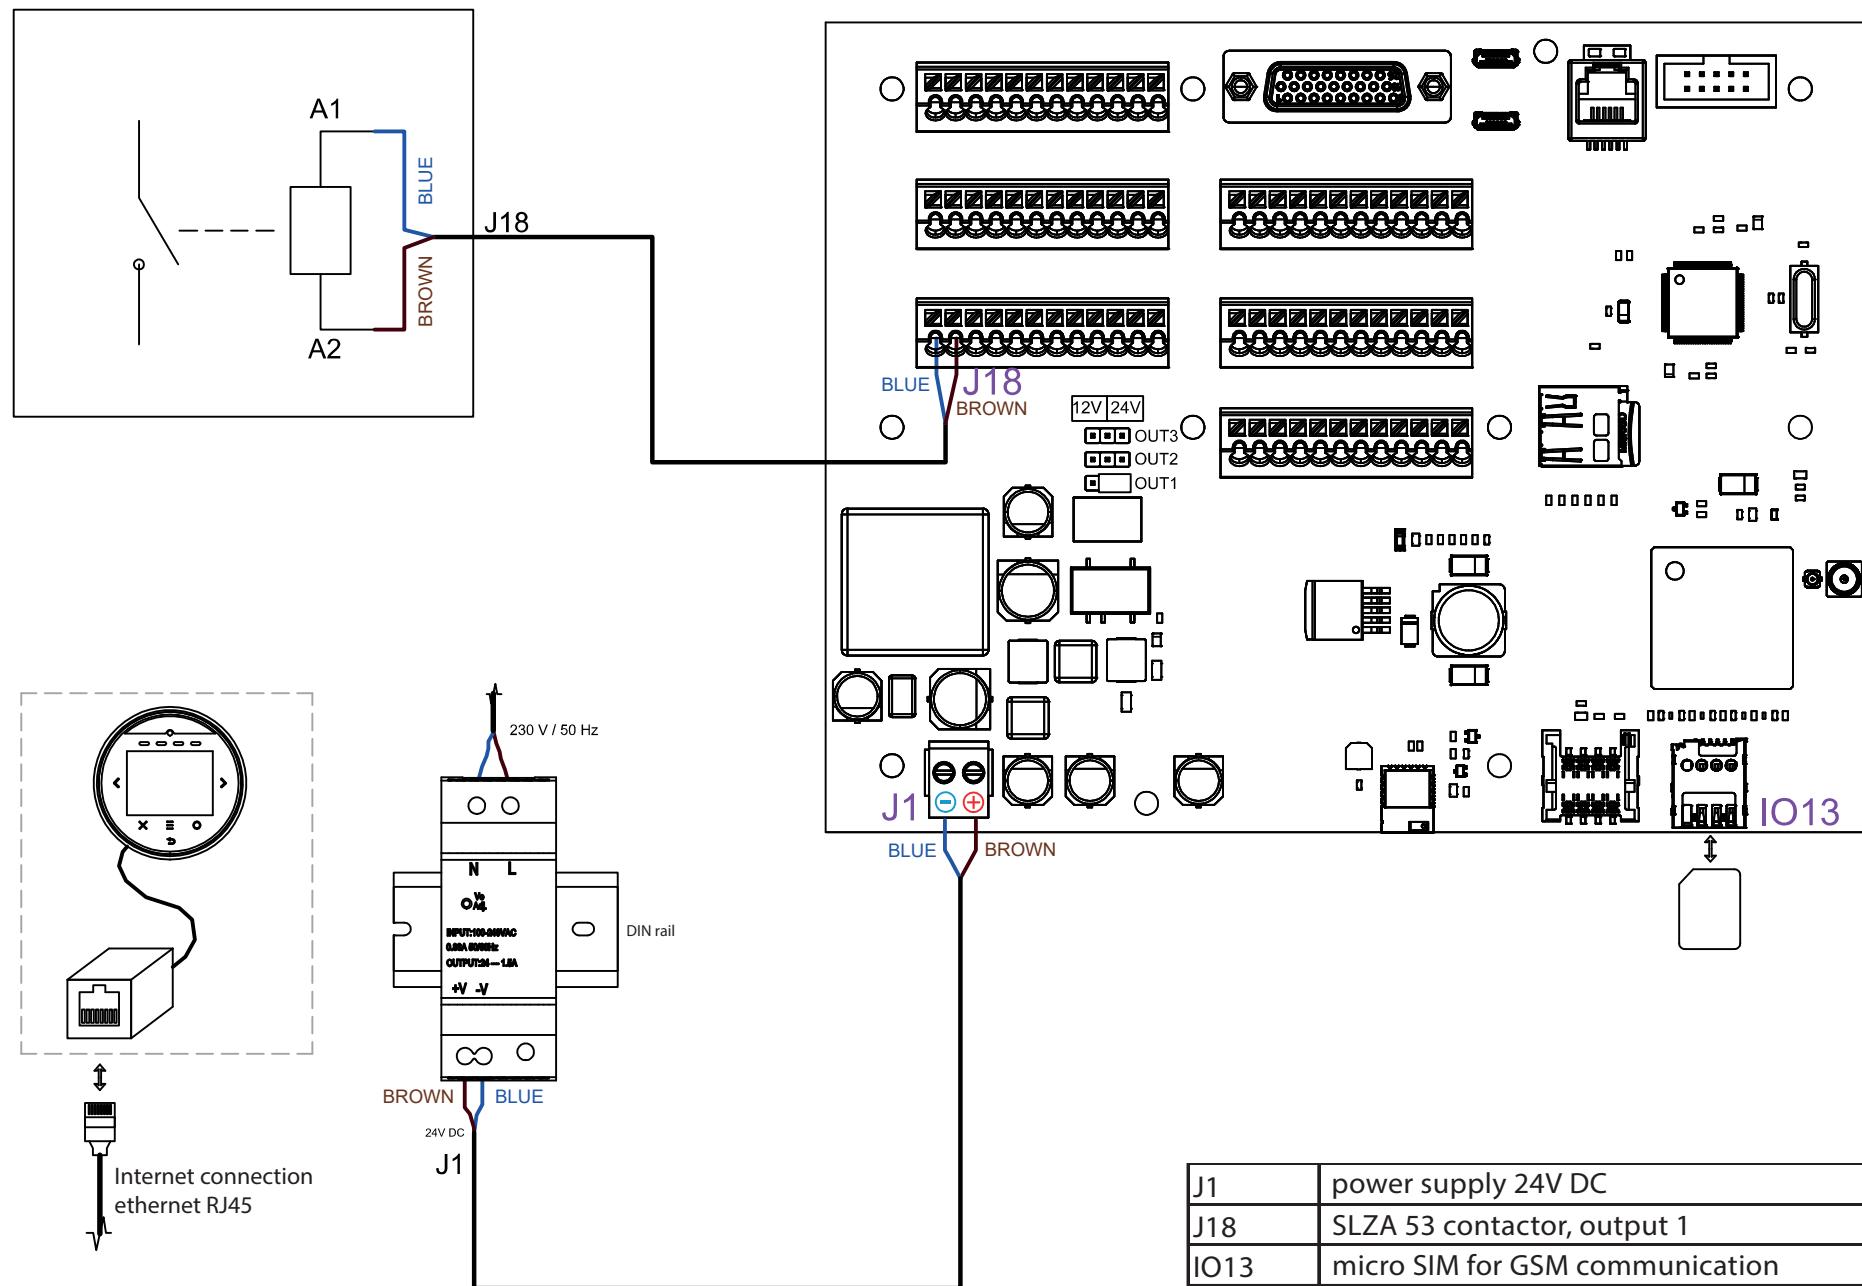

(DE)

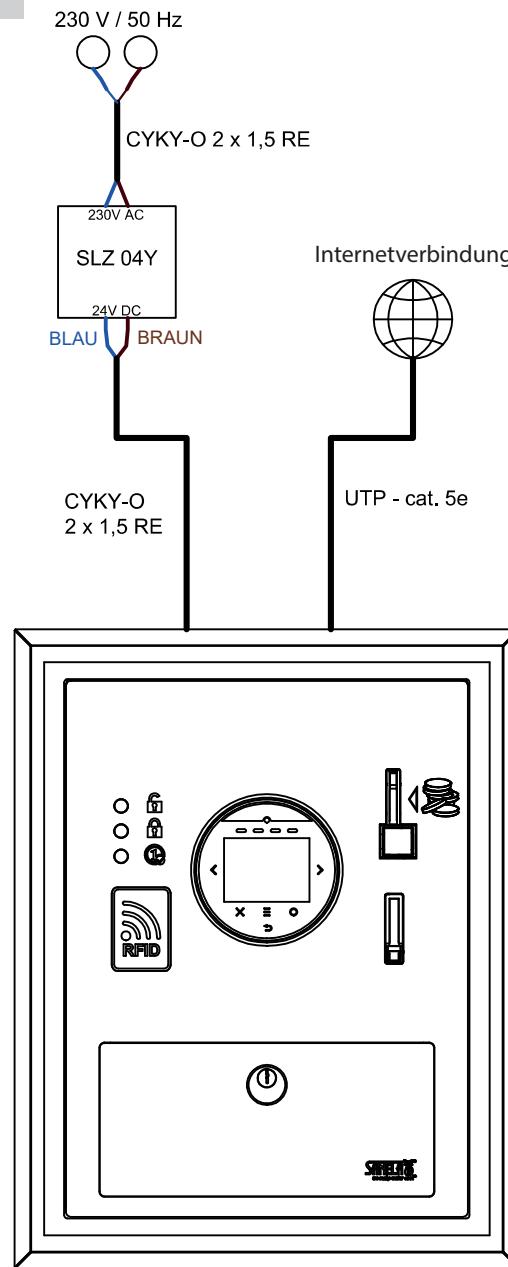

SLZA 43

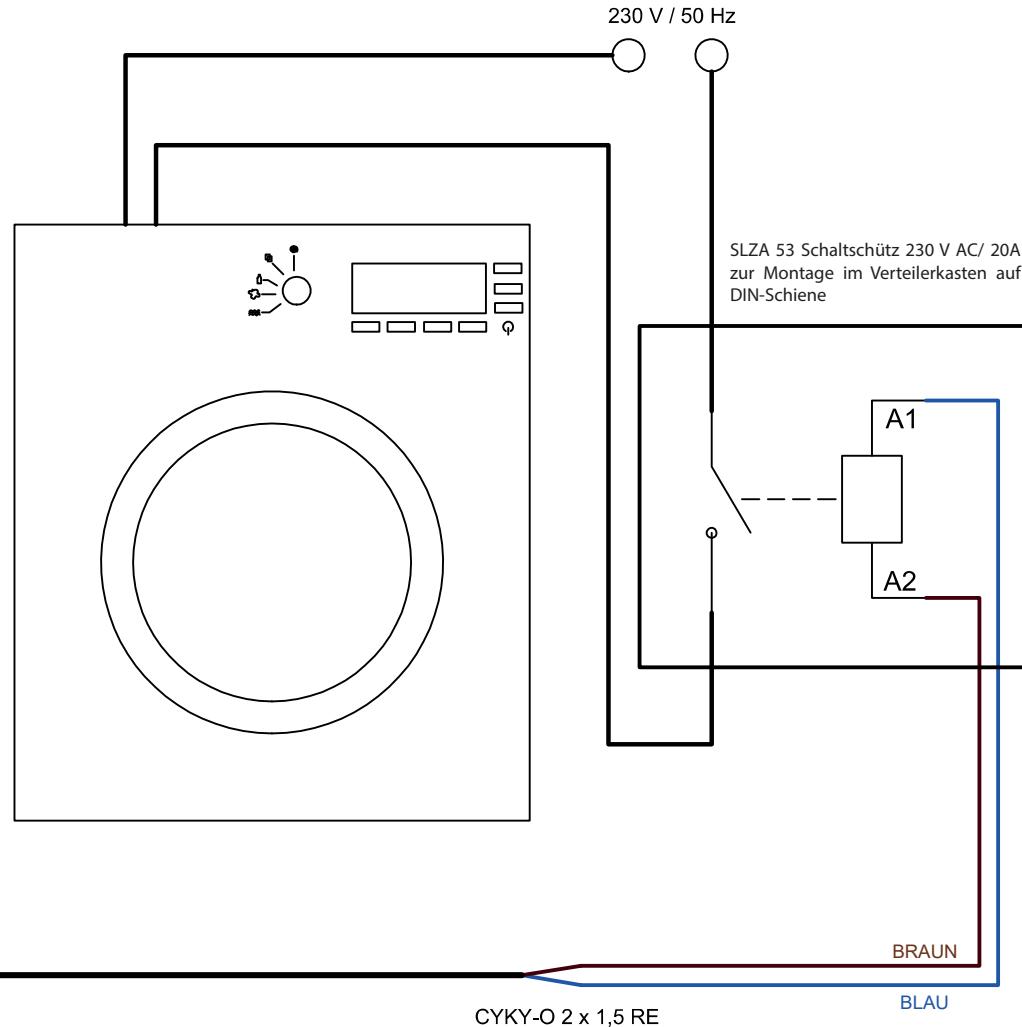


INSTALLATION:

Installation des Produkts darf nur von qualifizierten Personen mit entsprechender Berechtigung gemäß den Anweisungen und Vorschriften am Aufstellort durchgeführt werden.

DE

SLZA 53 Schaltschütz 230 V AC/ 20A auf DIN-Schiene

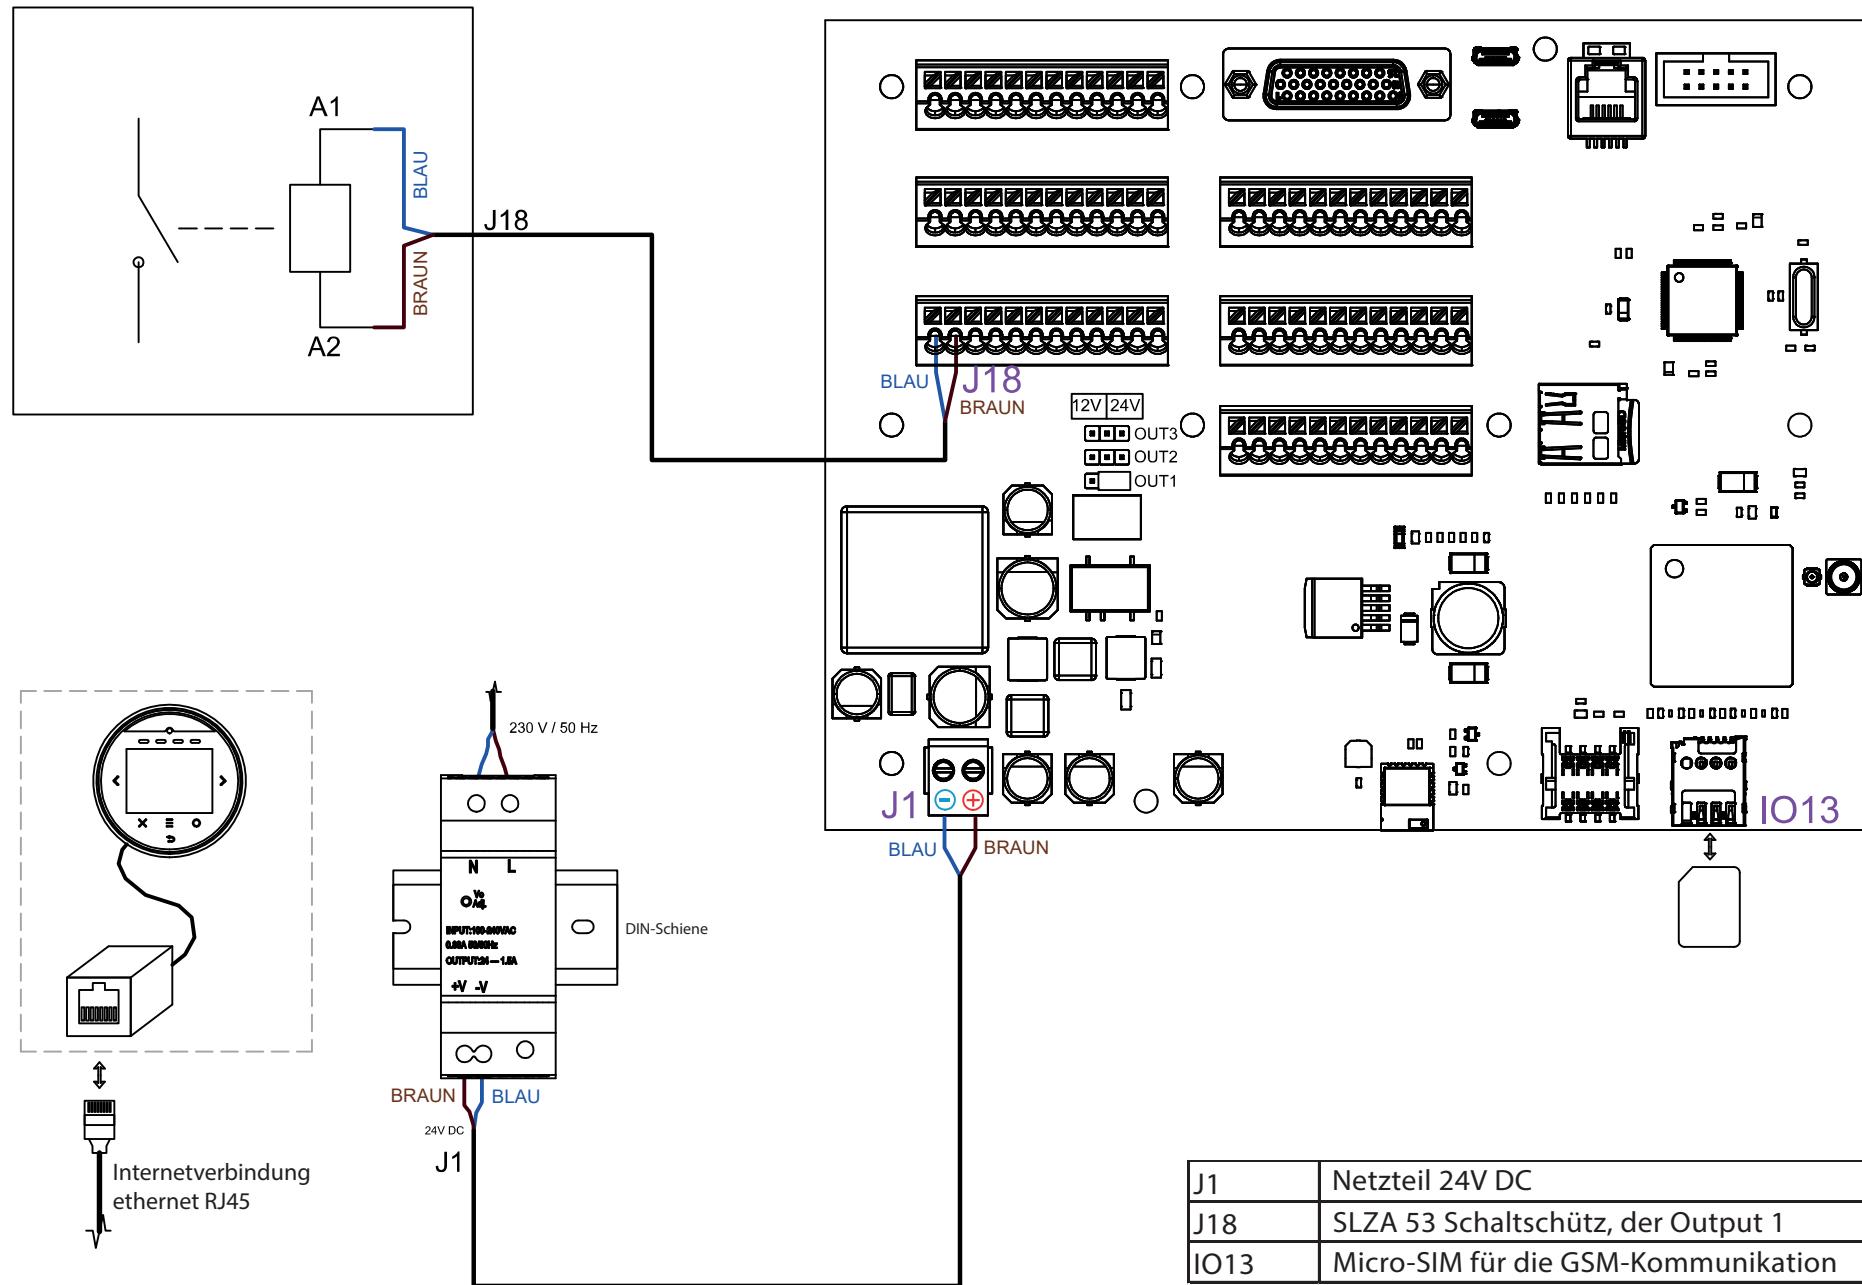

J1	Netzteil 24V DC
J18	SLZA 53 Schaltschütz, der Output 1
IO13	Micro-SIM für die GSM-Kommunikation